


隊伍 #: _____

記分人員: _____

回合: _____

桌次: _____

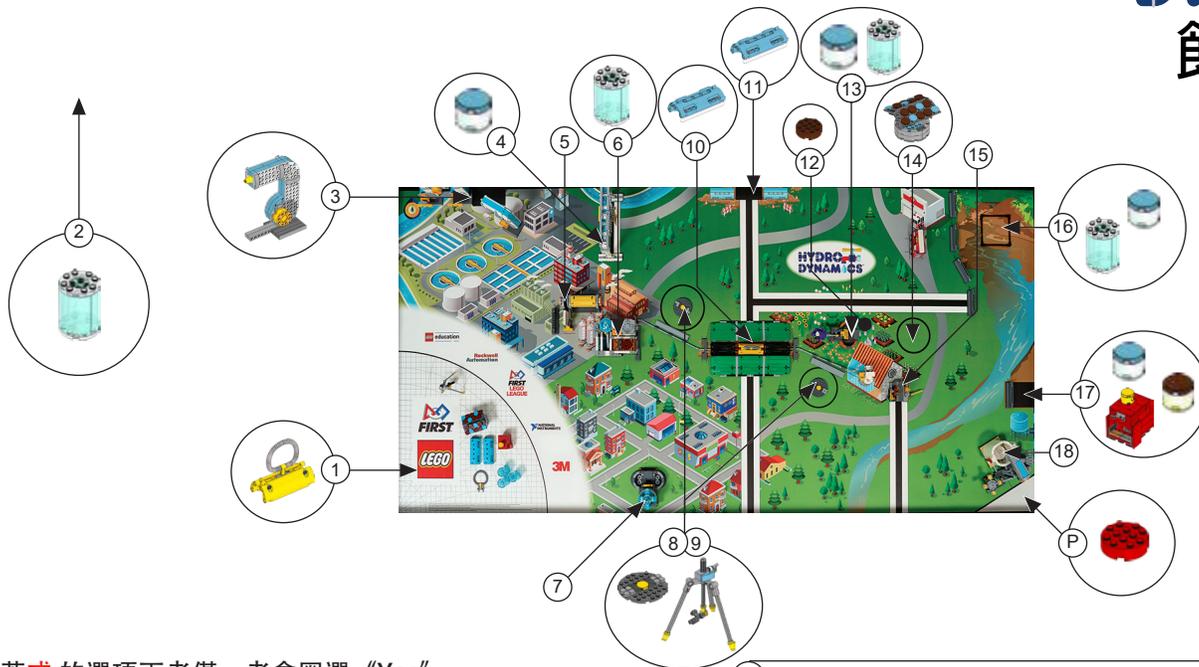

標示著**或**的選項兩者僅一者會圈選 “Yes”
(所有選項均需圈選)

1	M01 – 移除水管 損壞的水管正投影完全在基地內	Yes	No	
2	M02 – 水流 大水滴在對面場地上 (僅能透過轉動幫浦系統上的閥)	Yes	No	
3	M03 – 幫浦組 幫浦組與底圖接觸，並且完全在目標區內	Yes	No	
4	M04 – 雨 至少一個雨滴從雲朵掉出來	Yes	No	
5	M05 過濾器 卡棒掉下至定位	Yes	No	
6	M06 – 水處理 大水滴從水處理模型中被發射出來 (僅可透過馬桶沖水閥)	Yes	No	
7	M07 – 噴水池 中間層板升起 (僅可透過將大水滴裝入灰色桶中達成)	Yes	No	
8	M08 – 人孔蓋 人孔蓋被翻轉超過90度 (且從未回過基地) 兩個人孔蓋都被翻轉， 而且完全在腳架目標區內	0	1	2
9	M09 – 腳架 腳架的所有腳都接觸底圖 或 腳架部分在目標區內 或 腳架完全在目標區內	Yes	No	
		Yes	No	
		Yes	No	
10	M10 – 水管置換 新水管取代了舊的損壞水管 新水管完全/貼平的與底圖接觸	Yes	No	

11	M11 – 水管施工 新水管完全/貼平的與底圖接觸 或 新水管部分在目標區內 新水管完全在目標區內	Yes	No					
		Yes	No					
		Yes	No					
12	M12 – 汙泥 汙泥與底圖上的花園木頭接觸	Yes	No					
13	M13 – 花 花升起 (僅可透過將大水滴放至咖啡色花盆裡) 至少一個雨滴與花的紫色部分接觸但未接觸其他東西	Yes	No					
		Yes	No					
14	M14 – 水井 或 水井與底圖接觸但僅部分在目標區內 水井與底圖接觸且完全在目標區內	Yes	No					
		Yes	No					
15	M15 – 火 火被熄滅(降下) (僅可透過消防車直接失力於房子的手桿上)	Yes	No					
16	M16 – 汲水 (水可以與其他乾淨水接觸) (水不可與其他東西接觸或控制) 水滴目標在禁止線的東邊 (且從未接觸禁止線) 至少一個雨滴在水滴目標內與底圖接觸 大水滴在水目標區內與底圖接觸 至少一對大水滴堆疊在水目標區內	Yes	No					
		Yes	No					
		0	1	2	3	4	5	
		Yes	No					
17	M17 – SLINGSHOT水蒸餾系統 完全在目標區內 雨滴與鱗水完全在水蒸餾系統內	Yes	No					
18	M18 – 水龍頭 藍色部分比白色部分多 (藉由旋轉水龍頭把手)	Yes	No					
		Yes	No					
懲罰 白色三角區內懲罰盤數量		0	1	2	3	4	5	6

歸還以下物件
1x消防車, 6x懲罰盤, 1xSlingshot水蒸餾系統, 9x雨滴, 5x大水滴, 1x選擇環, 2x人孔蓋, 1xSludge, 1x損壞水管, 2x新水管, 1x幫浦組, 1x水目標, 1x水井, 1x腳架 1x鱗水

隊伍簽名: _____